




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

P. Komunikat
13.12.2017 A. Cieszkowski
stawa internet. gminy

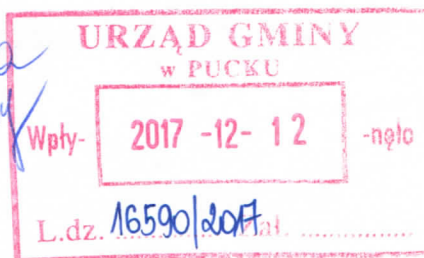

Puck, dnia 08.12.2017 r.

SE.HK/4710/ 68 /AL/17

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał *okresowej oceny* jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Starzyno za 2017 r** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1 pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi między innymi:

- kontrole ujęć i stacji uzdatniania wody,
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych oraz
- ustala z Wójtem Gminy Puck harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania monitoringu kontrolnego zrealizowane w 2017 r. objęły następujące parametry jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, natomiast badania prowadzone w ramach monitoringu przeglądowego poszerzone są o azotany, azotyny, glin, arsen, benzo(a)piren, Σ WWA, mangan, żelazo, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, cyjanki, miedź, nikiel, rtęć, siarczany, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, sód, indeks nadmanganianowy, bor, antymon, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, selen, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w $22\pm 20^\circ\text{C}$ po 72 h.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia wykonano również w bieżącym roku wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężenia trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Gmina Puck w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie właściwych badań wody w wodociągu Starzyno z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. Łącznie w 2017 r. wykonano 11 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu. Jednokrotnie zanotowano nieco podwyższona ilość związków żelaza w ilości $222 \mu\text{g/l}$ przy normie $200 \mu\text{g/l}$ oraz towarzyszącą mętność 1,5 NTU przy normie 1 NTU. Powtórne badanie potwierdziło jednak prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-3 powołanego na wstępie rozporządzenia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń, wobec czego należało orzec jak na wstępie.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 2429 mieszkańców miejscowości: Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia i Radoszewo, produkując ok. 240 m^3 wody/d. Oceny niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku**
Z up. Aleksandra Lange
**Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**



Puck, dnia 08.12.2017 r.

SE.HK/4710/ 67 /AL/17

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał *okresowej oceny* jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Sławutowo za 2017 r.** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1 pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi między innymi:

- kontrole ujęć i stacji uzdatniania wody,
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych oraz
- ustala z Wójtem Gminy Puck harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania monitoringu kontrolnego zrealizowane w 2017 r. objęły następujące parametry jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, natomiast badania prowadzone w ramach monitoringu przeglądowego poszerzone są o azotany, azotyny, glin, arsen, benzo(a)piren, Σ WWA, mangan, żelazo, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, cyjanki, miedź, nikiel, rtęć, siarczany, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, sód, indeks nadmanganianowy, bor, antymon, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, selen, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w $22 \pm 20^\circ\text{C}$ po 72 h.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia wykonano również w bieżącym roku wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężenia trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Gmina Puck w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie właściwych badań wody w wodociągu Sławutowo, z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. Łącznie w 2017 r. wykonano 19 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu. Dwukrotnie zanotowano obecność 1 bakterii z grupy coli oraz jeden raz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C , jednak badania powtórne wykazały prawidłową jakość wody.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 984 mieszkańców Sławutowa, Brudzewa i Celbowa produkując ok. 204 m³/dobę. Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

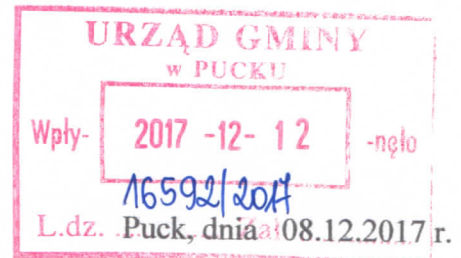

SE.HK/4710/ 66 /AL/17

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał *okresowej oceny* jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Rekowo Górne za 2017 r.** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1 pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi między innymi:

- kontrole ujęć i stacji uzdatniania wody,
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych oraz
- ustala z Wójtem Gminy Puck harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania monitoringu kontrolnego zrealizowane w 2017 r. objęły następujące parametry jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, natomiast badania prowadzone w ramach monitoringu przeglądowego poszerzone są o azotany, azotyny, glin, arsen, benzo(a)piren, Σ WWA, mangan, żelazo, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, cyjanki, miedź, nikiel, rtęć, siarczany, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, sód, indeks nadmanganianowy, bor, antymon, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, selen, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w $22\pm 20^\circ\text{C}$ po 72 h.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia wykonano również w bieżącym roku wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężenia trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Gmina Puck w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie właściwych badań wody w wodociągu Rekowo Górne, z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. Łącznie w 2017 r. wykonano 10 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu. Nie odnotowano żadnych przekroczeń wartości dopuszczalnych w/w parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-3 powołanego na wstępie rozporządzenia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń, wobec czego należało orzec jak na wstępie.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 2600 mieszkańców miejscowości Rekowa Górna, Połchowa i Widlina produkując ok. $372 \text{ m}^3/\text{d}$. Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku


Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

SE.HK/4710/ 65 /AL/17

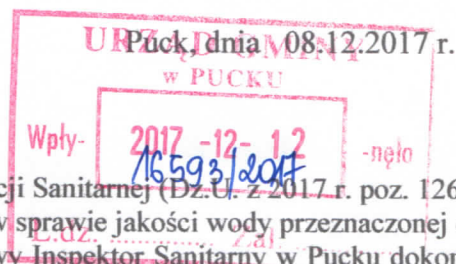

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Połczyno za 2017 r** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1 pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi między innymi:

- kontrole ujęć i stacji uzdatniania wody,
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych oraz
- ustala z Wójtem Gminy Puck harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania monitoringu kontrolnego zrealizowane w 2017 r. objęły następujące parametry jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, natomiast badania prowadzone w ramach monitoringu przeglądowego poszerzone są o azotany, azotyny, glin, arsen, benzo(a)piren, Σ WWA, mangan, żelazo, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, cyjanki, miedź, nikiel, rtęć, siarczany, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, sód, indeks nadmanganianowy, bor, antymon, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, selen, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w $22\pm 20^\circ\text{C}$ po 72 h.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia wykonano również w bieżącym roku wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężenia trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Gmina Puck w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie badań wody w wodociągu Połczyno w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. Łącznie w 2017 r. wykonano 9 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu.

Nie zanotowano przypadku przekroczenia w/w parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-3 powołanego na wstępie rozporządzenia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń, wobec czego należało orzec jak na wstępie.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 1222 mieszkańców Połczyna, produkując ok. 112 m^3 wody/d. Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

SE.HK/4710/ 64 /AL/17

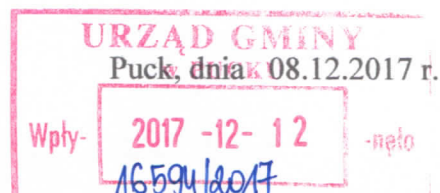

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Gnieźdźewo za 2017 r** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1 pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi między innymi:

- kontrole ujęć i stacji uzdatniania wody,
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych oraz
- ustala z Wójtem Gminy Puck harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania monitoringu kontrolnego zrealizowane w 2017 r. objęły następujące parametry jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, natomiast badania prowadzone w ramach monitoringu przeglądowego poszerzone są o azotany, azotyny, glin, arsen, benzo(a)piren, Σ WWA, mangan, żelazo, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, cyjanki, miedź, nikiel, rtęć, siarczany, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, sód, indeks nadmanganianowy, bor, antymon, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, selen, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w $22 \pm 20^\circ\text{C}$ po 72 h.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia wykonano również w bieżącym roku wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężeń trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Gmina Puck w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie właściwych badań wody w wodociągu Gnieźdźewo z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. Łącznie w 2017 r. wykonano 11 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu. W jednym badaniu oznaczono podwyższoną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów (OLM) w 22°C , jednak badanie powtórne wykazało prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-3 powołanego na wstępie rozporządzenia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń, wobec czego należało orzec jak na wstępie.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 1255 mieszkańców Gnieźdźewa, produkując ok. $179 \text{ m}^3/\text{d}$. Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

SE.HK/4710/ 63 /AL/17

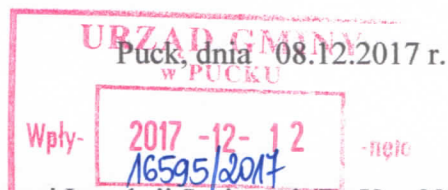

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał *okresowej oceny* jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Darzlubie za 2017 r** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1 pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi między innymi:

- kontrole ujęć i stacji uzdatniania wody,
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych oraz
- ustala z Wójtem Gminy Puck harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania monitoringu kontrolnego zrealizowane w 2017 r. objęły następujące parametry jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, natomiast badania prowadzone w ramach monitoringu przeglądowego poszerzone są o azotany, azotyny, glin, arsen, benzo(a)piren, Σ WWA, mangan, żelazo, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, cyjanki, miedź, nikiel, rtęć, siarczany, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, sód, indeks nadmanganianowy, bor, antymon, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, selen, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w $22\pm 20^\circ\text{C}$ po 72 h.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia wykonano również w bieżącym roku wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężenia trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Gmina Puck w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie właściwych badań wody w wodociągu Darzlubie z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. Łącznie w 2017 r. wykonano 10 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu.

Nie zanotowano żadnych przekroczeń w/w parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-3 powołanego na wstępie rozporządzenia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń, wobec czego należało orzec jak na wstępie.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 845 mieszkańców Darzlubia, produkując ok. $139 \text{ m}^3/\text{d}$. Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Otrzymują:


1. Wójt Gminy Puck, 84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

Puck, dnia 08.12.2017 r.

SE.HK/4710/ 70 /AL/17

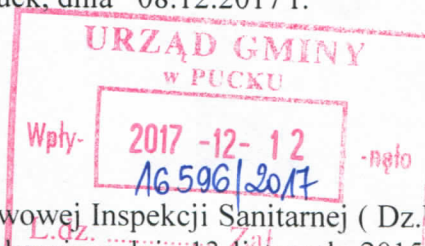

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Władysławowo-Jurata za 2017 rok** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1, pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku przeprowadza m.in. :

- kontrole ujęć oraz stacji uzdatniania wody,
- badania wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych,
- ustalenia z Burmistrzem Władysławowa oraz firmą odpowiedzialną za jakość wody MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. dotyczące harmonogramu badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania *monitoringu kontrolnego* obejmowały następujące parametry: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, amoniak, Escherichia coli, bakterie grupy coli, zaś badania prowadzone w ramach *monitoringu przeglądowego* poszerzone były o azotyny, azotany, mangan, żelazo, antymon, arsen, benzo(a)piren, bor, chrom, fluorki, kadm, nikiel, ołów, rtęć, selen, Σ Trichloroeten i tetrachloroeten, Σ WWA, chlorki, glin, siarczany, sól, utlenialność, twardość ogólną, wapń, magnez, cyjanki, benzen, 1,2-dichloroetan, chlorek winylu, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h inkubacji.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia, w bieżącym roku wykonano również wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężenia trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło wykonanie właściwych badań wody w wodociągu Władysławowo-Jurata z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. W 2017 r. wykonano łącznie 51 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu. Wśród badań dotyczących sieci wodociągu zanotowano ponadnormatywną zawartość manganu, żelaza i towarzyszącą mętność w Chłapowie ul. Władysławowska 87 oraz Władysławowie ul. Drogowców 1. Dokonano przepłukania sieci oraz sprawdzenia jakości wody w sieci wodociągu potwierdzając prawidłową jakość wody.

Analizując uzyskane w 2017 r. wyniki badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-3 powołanego na wstępie

Rozporządzenia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń, wobec czego należało orzec jak na wstępie.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę ok. 20-tysięcy mieszkańców miejscowości Władysławowa, Chłapowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty, Łebcza, Mieroszyna, Strzelna, Czarnego Młyna, Kaczyńca i Swarzewa, produkując ok. 5048 m³/dobę. Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Władysławowa 84-120 Władysławowo ul. Hallera 19
2. Burmistrz Miasta Jastarnia 84-140 Jastarnia ul. Portowa 24
3. MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. 84-120 Władysławowo ul. Droga Chłapowska 21
4. Wójt Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
5. a/a